

## POMPA SEÇİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Pompa tipinin seçiminde çalışma noktasının (sistemin karakteristik eğrisi ile pompanın kendi karakteristik eğrisinin kesişme noktası) pompanın hidrolik veriminin mümkün olduğunda yüksek olduğu bir bölgede oluşmasına dikkat edilmelidir.

Özellikle ısıtma ve soğutma suyu tesisatlarında sirkülasyon pompası olarak kullanılan santrifüj pompaların basma yüksekliğinin seçiminde abartılı davranışlara yol açmalıdır.

Karakteristik eğrisinin alt bölgesinde çalıştırılan pompalarda (basınç kayiplarının öngörülenden daha küçük olduğu durumlar) kavitasyon ve motor yanması gibi problemler oluşur.

Böyle durumlarda reglaj vanaları kullanılarak tesisatta suni direnç yaratılıp sistemin karakteristik eğrisinin değiştirilerek, pompanın karakteristik eğrisiyle daha uygun bir noktada kesişmesi sağlanmalıdır.

Pompanın karakteristik eğrisinin değiştirilebilmesi için pompa çarkının küçültülmesi

$$\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 \approx \frac{Q_2}{Q_1} \approx \frac{H_2}{H_1}$$

$$D_2 \approx D_1 \sqrt{\frac{Q_2}{Q_1}} \approx D_1 \sqrt{\frac{H_2}{H_1}}$$

veya pompayı tahrik eden motor devir hızının değiştirilmesi gerekmektedir.



$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 = \frac{H_2}{H_1}$$


Şaseli tip norm santrifüj pompaların karakteristik performans eğrileri DIN 1944'ün III. bölümünde yer alan tolerans değerlerine uygundur. Kataloglarda verilen değerler kinematik viskozitesi  $v = 1 \text{ cSt}$  ve yoğunluğu  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$  olan akışkanlar, yani sıcaklığı yaklaşık  $20^\circ\text{C}$ 'deki normal su için geçerlidir.

Viskozitesi ve yoğunluğu sudan farklı olan akışkanların kullanıldığı tesisatlarda (örneğin glikol veya yağ oranı % 10'u geçen su karışımı), pompa seçiminde bu durum dikkate alınmalıdır. Çünkü bu tip tesisatlarda hem sistemin kendi karakteristiğinde farklılık, hem de pompanın performans değerlerinde sapmalar oluşur.


Pompalanın akışkanın viskozitesi arttığında pompanın bu akışkan için debi  $Q$ , basma yüksekliği  $H$  ve verim  $\eta$  değerleri düşer, gereksinim duyduğu tahrif gücü  $P$  ise artar.

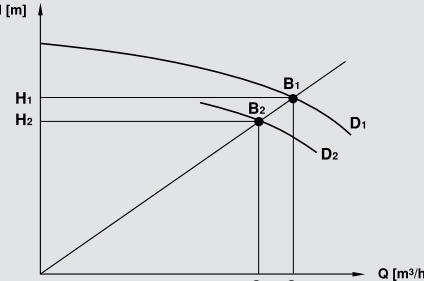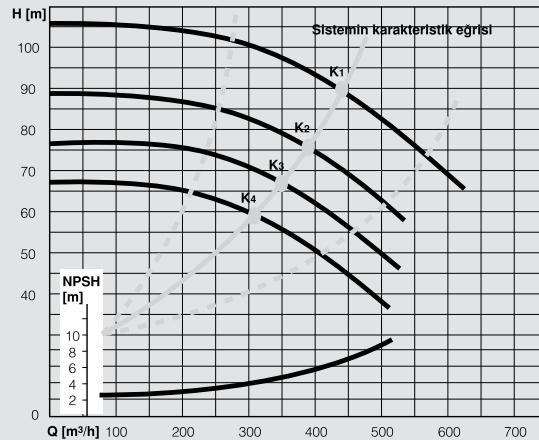

Pompa karakteristik eğrisinin çark çapına bağlı olarak değişimi

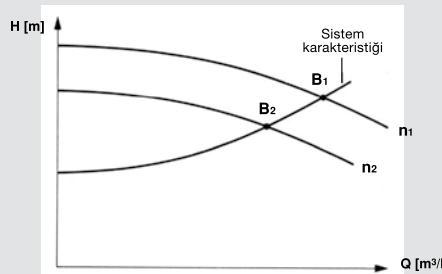

Pompa karakteristik eğrisinin devir hızına bağlı olarak değişimi

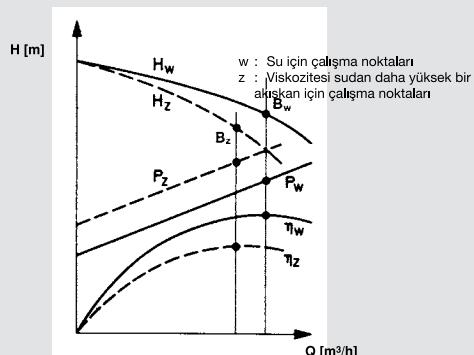

Çalışma noktalarının viskoziteye bağlı olarak değişimi